


FILTRACJI

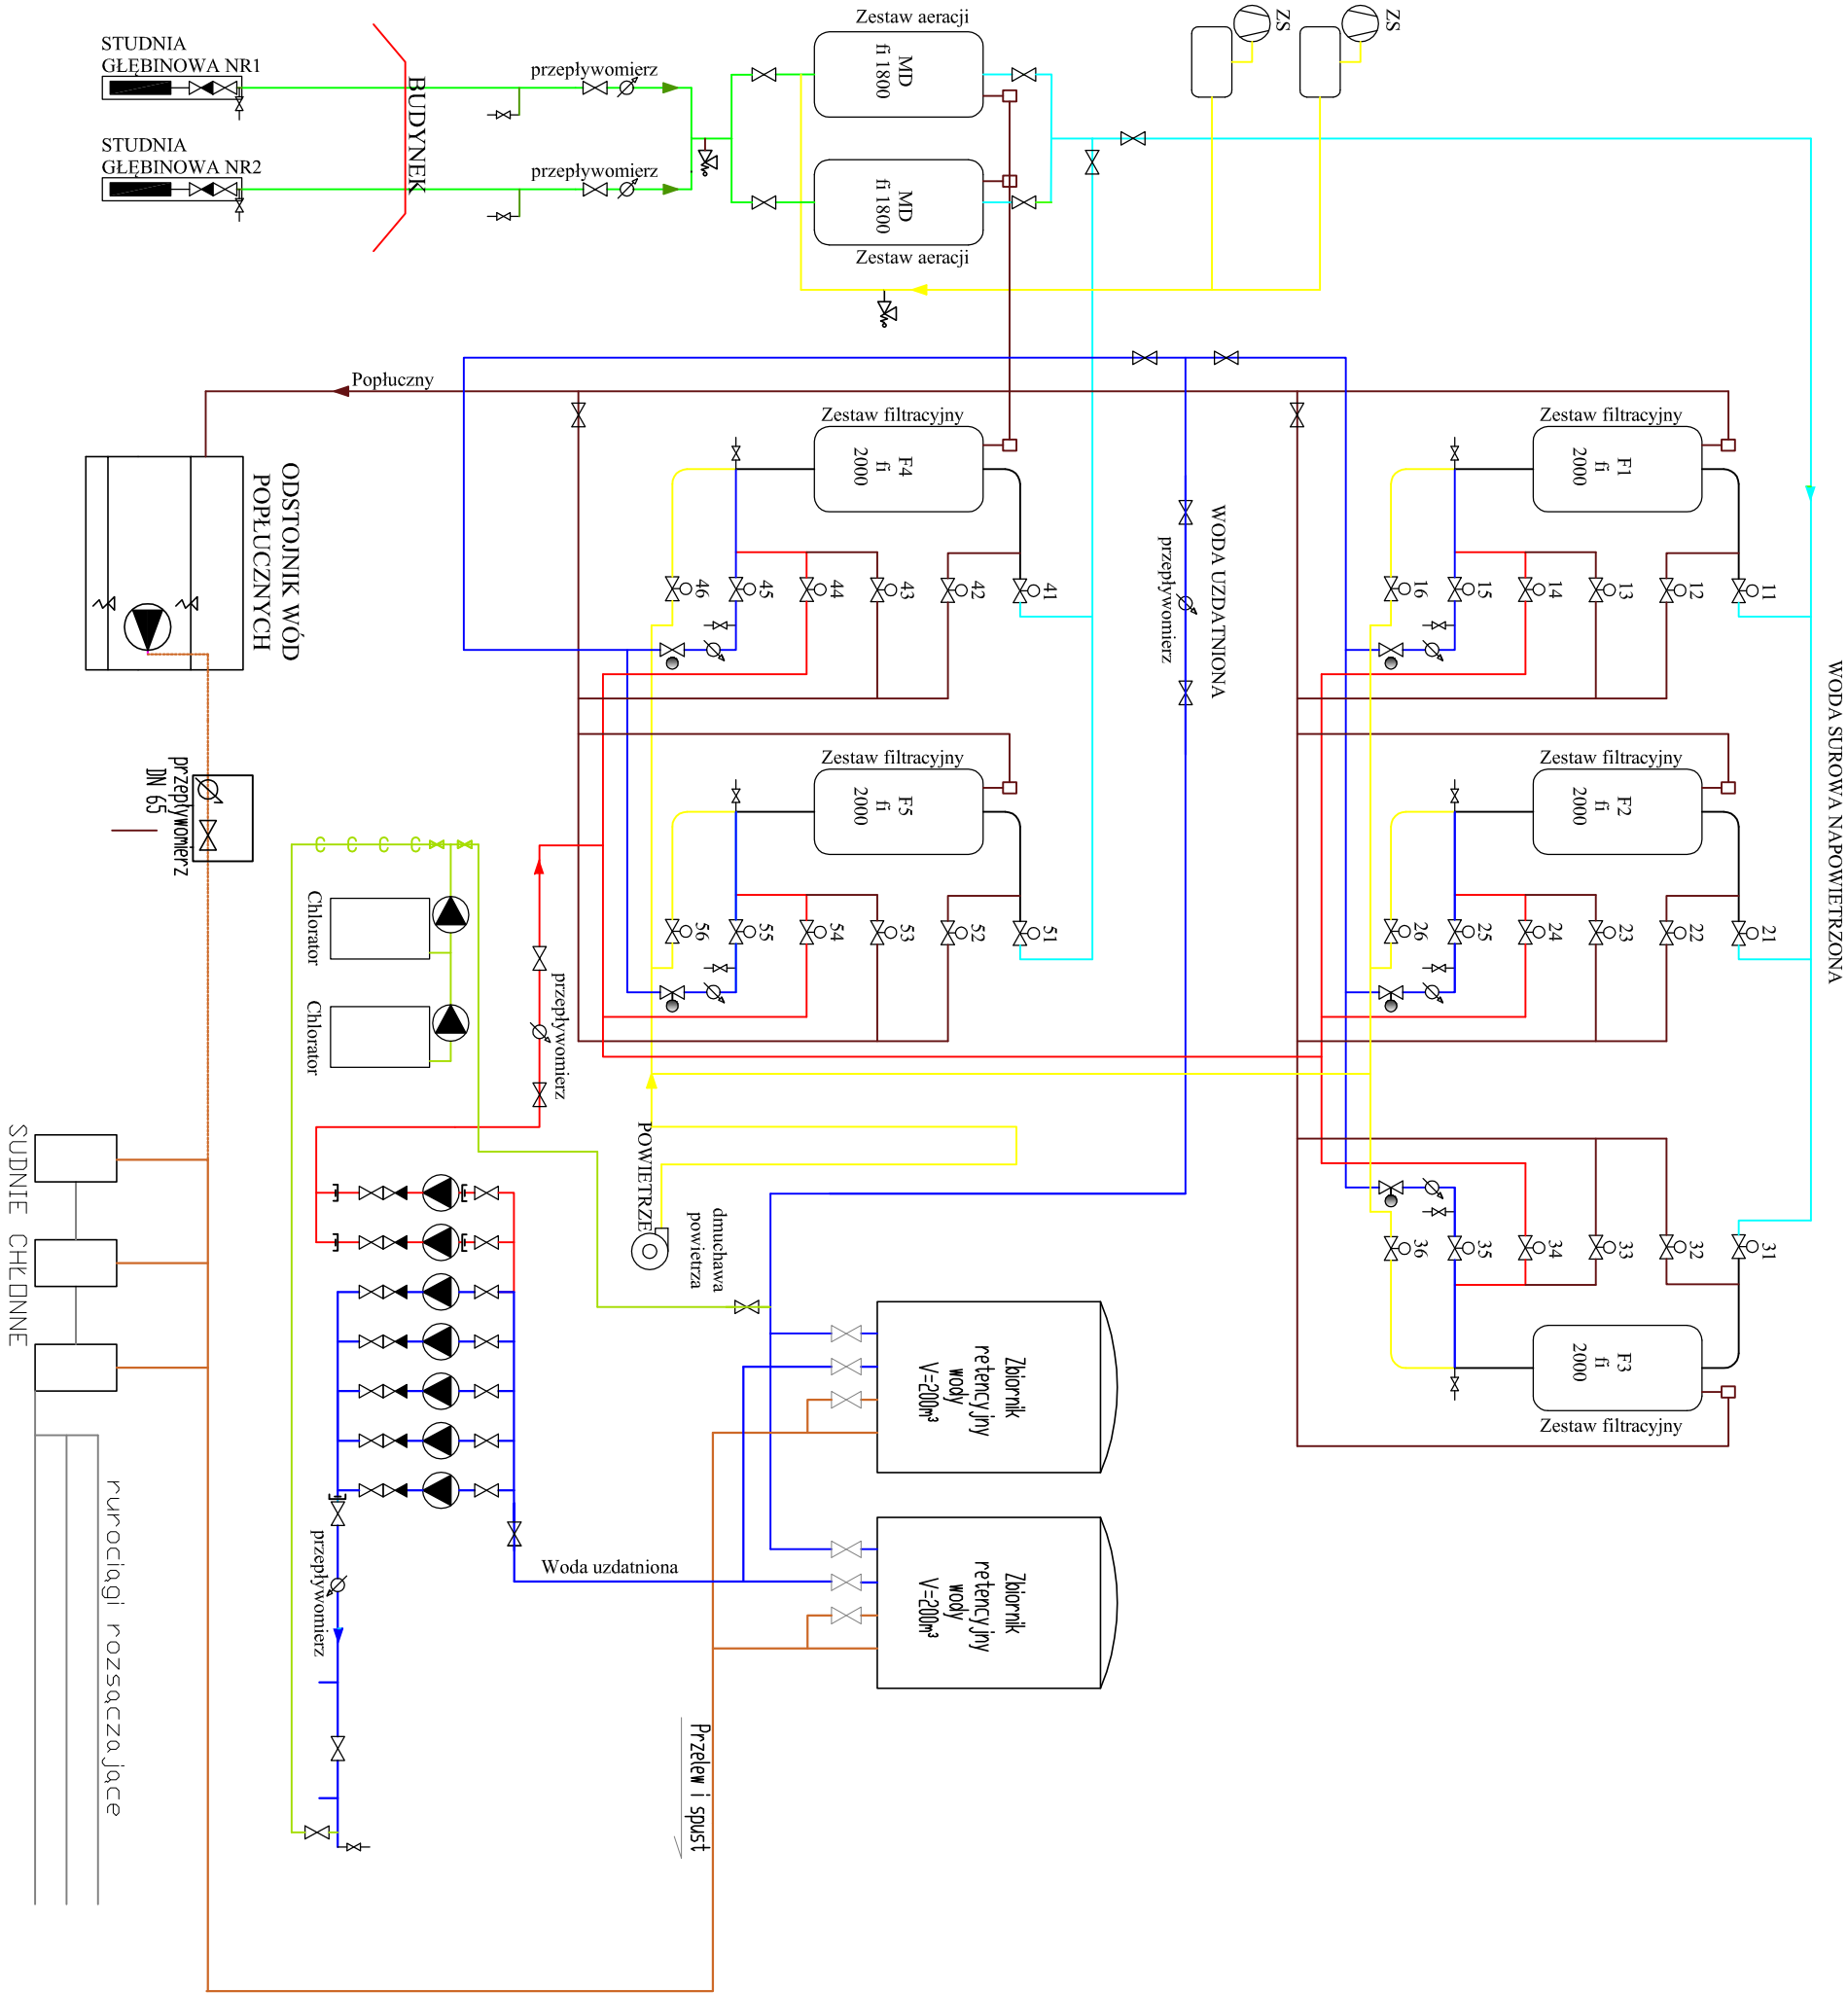


OZNACZENIA PRZEWODÓW

- WODA SUROWA
- WODA SUROWA NAPOWIETRZONA
- WODA UZDATNIONA
- WODA DO POPŁUKANIA
- POPŁUCZNY
- SPRĘŻONE POWIETRZE
- CHLOR

- ZAWÓR Z SIŁOW. ELEKTR. REGUL.
- ZAWÓR Z SIŁOW. ELEKTR.
- ZAWÓR ODCINAJĄCY
- ZAWÓR ZWROTNY
- WODOMIERZ
- ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA
- KRUCIEC DO POBORU PRÓBEK
- ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY
- KOŁNIERZ
- POMPA
- DMUCHAWA
- SPRĘŻARKA
- ZAWÓR SPUSTOWY ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA DO POBORU PRÓBEK

I ST. FILTRACJI
11, 21, 31, 41, 51, - zawory z napędem elektrycznym: woda surowa,
12, 22, 32, 42, 52 - zawory z napędem elektrycznym: popłuczny,
13, 23, 33, 43, 53 - zawory z napędem elektrycznym: spust i filtratu,
14, 24, 34, 44, 54 - zawory z napędem elektrycznym: woda płuczna,
15, 25, 35, 45, 55 - zawory z napędem elektrycznym: woda uzdatniona,
16, 26, 36, 46, 56 - zawory z napędem elektrycznym: powietrze,

 ORTUS II S.C. Janusz Fengler, Piotr Fengler ul. Leśna 5a, Chojpe, 98-200 Sterecz		Inwestor: GINIA BURZENIN UL. SIERADZKA 7 98-280 BURZENIN	
	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Opracował:	Piotr Fengler	10.2016r.	
Sprawdził:	Janusz Fengler	10.2016r.	
Skala:	Investycja:		
Nr rys.	BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W M. PRAŻMÓW		
2		Schemat technologiczny	
Branża: Techn - Sanit		Stadium: PFU	str.